Silkeborg Kommune · Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Them Vandværk A.m.b.a.
Rustrupvej 30
8600 Silkeborg

Dato: 7. oktober 2026
Sagsnr.: 26/23423

# TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske vurdering meddeler Silkeborg Kommune hermed forøget tilladelse til indvinding af grundvand til Them Vandværk A.m.b.a. jf. nedenstående.

| | |
|---|---|
| **For:** | Them Vandværk A.m.b.a. |
| **Anlægsadresse:** | Kirkemindevej 4, 8653 Them |
| **DGU nr. boringer:** | DGU nr. 97.841 |
| **Beliggenhed** | Matr. nr. 1p, Tømmerby By, Them |
| **Indvindingsmængde:** | 60.000 $m^3$/år |
| **Tilladelsen omfatter:** | Indvinding af grundvand til brug for alment vandværk |
| **Tidsfrist:** | Tilladelsen udløber den 7. oktober 2056.<br>Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om tilladelse. |

## Afgørelse

Silkeborg Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand på 60.000 $m^3$/år fra eksisterende boring, DGU 97.841, på matr. nr. 1p, Tømmerby By, Them. Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor i punkt a-o.

Tilladelsen gives i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven[1].

Det er vurderet, at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Silkeborg Kommune har endvidere afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer ledsaget af en særlig miljøvurdering, og at det ansøgte ikke

[1] LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

påvirker et Natura 2000-område og bilag IV-arter væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering.

Det ansøgte er screenet efter Miljøvurderingslovens[2] § 21, samt § 7 og § 8 i Habitatbekendtgørelsen[3]. På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og -tilladelse.

Afgørelsen annonceres på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2026.

# Vilkår

***a. Formål***

Vandindvindingen og anlægget må kun anvendes til indvinding af vand til almen vandforsyning indenfor det fremtidige forsyningsområde til Them Vandværk A.m.b.a., der er fastlagt i den til hver tid gældende Vandforsyningsplan.

Hvis behovet for vandindvinding bortfalder i tilladelsens løbetid, skal dette oplyses Kommunen, som på baggrund heraf kan tilbagekalde tilladelsen jf. § 36 i Vandforsyningsloven.

***b. Placering***

Tilladelsen gives til indvinding fra boringen, DGU nr. 97.841.
Boringen er placeret på matr. nr. 1p, Tømmerby By, Them.

For placering af boringen, se bilag 1.

**c. *Vandmængde***

Der må indvindes op til i alt 60.000 $m^3$/år med en timekapacitet på 15 $m^3$.

***d. Tidsfrist***

Tilladelsen gælder til den 7. oktober 2056.

***e. Mængdekontrol og indberetning***

Vandværkets indvinding skal kontrolleres ved vandmåler. Jf. Vandforsyningsloven § 58 stk. 3, så skal opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december sendes til Silkeborg Kommune inden den efterfølgende 1. februar hvert år.

Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelsesmyndigheden.

---

[2] LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

[3] BEK nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

***f. Pejling***

Der skal pejles rovandspejl såvel som vandspejlet under pumpning minimum 4 gange årligt i månederne januar, april, juli og oktober. Resultaterne af disse pejlinger skal nedskrives og gemmes i minimum 10 år.

***g. Anlæggets indretning***

Boringer, overbygning, indvindings-, behandlings- og udpumpningsanlæg skal være indrettet i henhold til gældende norm for almene vandforsyningsanlæg, DS 442, og Brøndborerbekendtgørelsen[4].

Ved udskiftning af installationer skal der udskiftes til udstyr, der er optimalt for det enkelte vandværk, således, at grundvandssænkningerne minimeres, vandets opholdstid på vandværket reduceres, og energiforbruget begrænses så meget som muligt med forbehold for, at vandkvaliteten og forsyningssikkerheden fortsat overholdes.

Vandindvindingsanlæg må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres før Silkeborg Kommune har givet tilladelse dertil jf. § 21 i Vandforsyningsloven.

***h. Vandkvalitet og analyser***

Kvaliteten af vandet skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler[5].

Silkeborg Kommune agter at meddele et nyt kontrolprogram til Them Vandværk, Toftbjerg, når nærværende tilladelse er udstedt, da den øgede indvindingsmængde giver anledning hertil. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret hertil.

Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne afholdes af vandværket.

***i. Afledning filterskyllevand***

Råvandet fra boringen ved Them Vandværk, Tømmerby ledes til Them Vandværk, Toftbjerg. Filterskyllevandet udledes til et bundfældningsbassin ved Them Vandværk, Toftbjerg, hvor det bundfældes i minimum 18 timer, inden det udledes til regnvandskloakken med udløb i Hulbæk.

Them Vandværk A.m.b.a. får i fremtiden behov for øget udledning af skyllevand, og skal derfor søge om tilladelse hertil ved Silkeborg Kommunes Team Spildevand, spildevand@silkeborg.dk.

[4] BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af brønde og boringer på land

[5] BEK nr. 1272 af 31. oktober 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

***j. Fredningsbælte***

Omkring boringen udlægges et fredningsbælte[6] med radius på 10 m med centrum i boringerne. Her må der ikke gødes, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende midler. Ej heller må der henlægges stoffer, der kan forurene grundvandet.

***k. Beskyttelsesområde***

Omkring boringen er der jf. tidligere tilladelse fastlagt et beskyttelsesområde[7] med radius 300 m. Inden for dette område vil det som udgangspunkt være forbudt at aflede spildevand til jorden eller at etablere andre af de i Miljøbeskyttelseslovens § 19 nævnte forhold. For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 25 m.

***l. " 25 m zonen"***

Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg[8].

***m. Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)***

Omkring vandværksboringen udpeges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)[9].

Indenfor BNBO skal der gennem tinglyste aftaler[10] eller forbud[11] reguleres for erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Andre lovlige, bestående forhold, som vurderes at udgøre en konkret trussel for vandforsyningsboringen kan reguleres gennem tinglyste aftaler eller forbud.

***n. Erstatningsregler***

Them Vandværk A.m.b.a. er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift jf. Vandforsyningsloven § 23, stk. 1. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden.

***o. Sløjfning***

Boringen skal sløjfes efter gældende regler i Brøndborerbekendtgørelsen, når den ikke længere er i brug.

---

[6] LBK nr. 842 af 11. september 2026 om miljøbeskyttelse § 24

[7] LBK nr. 842 af 11. september 2026 om miljøbeskyttelse § 22

[8] LBK nr. 842 af 11. september 2026 om miljøbeskyttelse § 21b

[9] LBK nr. 842 af 11. september 2026 om vandforsyning m.v. § 11a, stk. 1, nr. 6

[10] LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 13f, stk. 1

[11] LBK nr. 842 af 11. september 2026 om miljøbeskyttelse § 24a, stk. 1

Sløjfning skal meddeles Silkeborg Kommune.

# Sagens behandling

**Baggrund**

Silkeborg Kommune har af Them Vandværk A.m.b.a. den 2. september 2026 modtaget ansøgning om at øge indvindingstilladelsen ved kildepladsen, Tømmerby, fra 30.000 $m^3$ til 60.000 $m^3$ grundvand pr. år.

Vandindvindingen skal ske fra eksisterende boring, DGU nr. 97.841, som er beliggende på matr. nr. 1p, Tømmerby By, Them ved Kirkemindevej 4, 8653 Them.

Anlægget

Them Vandværk A.m.b.a. består af fire eksisterende kildepladser; Toftbjerg, Smedebakken, Tømmerby og Ansøvej. Der er desuden søgt om en ny kildeplads, Thorsø Bakker.

Nærværende ansøgning vedrører boring, DGU nr. 97.841, som tidligere tilhørte Tømmerby Vandværk, men blev overtaget af Them Vandværk A.m.b.a. i 2023. Boringen blev senest besigtiget den 3. november 2016. Efter overtagelsen af Them Vandværk A.m.b.a. sendes råvandet fra boringen til Them Vandværk, Toftbjerg, som senest blev besigtiget den 12. maj 2022. Ud over råvandet fra Tømmerby kildepladsen, får Them Vandværk, Toftbjerg ligeledes råvand fra Ansøvej kildepladsen.

Boring, DGU nr. 97.841, er 57 meter dyb. Boringen er etableret i 1990.

Råvandet iltes med en kapselblæser i 2 afblæsningstanke, inden det ledes gennem en af vandværkets to produktionslinjer. Hver produktionslinje har 2 trykfiltre, som er serieforbundet således, at der er to produktionslinjer med et for- og et efterfilter. Filtrenes nuværende kapacitet er på 25 $m^3$/time dvs. i alt 50 $m^3$/t. Det filtrerede vand ledes til en rentvandsbeholder med et volumen på 300 $m^3$.
Vandet pumpes ud til forbrugerne med 4 stk. rentvandspumper med en ydelse på hver 16 $m^3$/time. De udpumpede vandmængder måles med vandmåler.

Filterskyllevandet fra Them Vandværk, Toftbjerg udledes til et bundfældningsbassin, hvor det bundfældes i minimum 18 timer, inden det udledes til regnvandskloakken med udløb i Hulbæk.

Vandkvalitet

Der er i seneste boringskontrol fra 4. august 2025 ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i boring, DGU nr. 97.841. Nitratkoncentrationen er <0,3 mg/l.

Indvindingsmængde:

Them vandværk A.m.b.a. har i dag en samlet indvindingstilladelse på 270.000 $m^3$ grundvand pr år. Fordelt med 30.000 $m^3$/år til Tømmerby kildepladsen, 60.000 $m^3$/år til Ansøvej kildepladsen og 180.000 $m^3$/år til Smedebakken kildepladsen.

Them Vandværk A.m.b.a. har i nærværende tilladelse søgt om en fordobling af indvindingstilladelsen til 60.000 $m^3$/år ved Tømmerby kildepladsen. Desuden er der ved Ansøvej kildepladsen søgt om 2 nye boringer som supplement til den eksisterende boring på kildepladsen med en samlet øget indvindingstilladelse til 360.000 $m^3$/år. Slutteligt er der søgt om en ny boring på en ny kildeplads ved Thorsø Bakker, hvor der er søgt om tilladelse til 150.000 $m^3$/år.

Them Vandværk A.m.b.a. ønsker derved at opnå en samlet maksimalindvindingsmængde på 750.000 $m^3$/år. Dog med henblik på, at Smedebakken kildepladsen og Tømmerby kildepladsen på sigt afvikles, hvormed den samlede tilladte indvindingsmængde bliver 510.000 $m^3$/år.

Them Vandværk A.m.b.a. har de seneste 3 år indberettet følgende oppumpede vandmængder:

*Tabel 1: Oversigt over indvindingen fra Them Vandværk A.m.b.a.'s kildepladser.*

| **År** | **2023 ($m^3$/år)** | **2024 ($m^3$/år)** | **2025 ($m^3$/år)** | **Gennemsnit ($m^3$/år)** |
|---|---|---|---|---|
| Smedebakken | 166.331 | 171.083 | 155.110 | 164.175 |
| Ansøvej | - | - | 65.709 | 65.709 |
| Tømmerby | 19.276 | 10.858 | 28.882 | 19.672 |
| Toftbjerg | 46.816 | 69.477 | - | 38.764 |
| **Samlet** | 232.423 | 251.418 | 249.701 | 244.514 |

Them Vandværk A.m.b.a.'s vandbehov forventes ud fra Silkeborg Kommunes befolkningsprognose at være stigende. I Silkeborg Kommunes Vandforsyningsplan 2022-2032's retningslinjer fastsættes indvindingsstørrelsen efter de seneste 3 års oppumpede vandmængder +25 % for at sikre, at indvindingsmængden er passende for en 30 års periode.

Them Vandværk A.m.b.a. er et af kommunens nøglevandværker i Silkeborg Syd. Som nøglevandværk forventes det af Them Vandværk A.m.b.a., at de som udgangspunkt i samarbejde med de andre nøglevandværker i området, skal kunne overtage lokalvandværkerne i Silkeborg Syd, såfremt disse ikke kan eller ønsker at drive vandværk mere.

Såfremt Silkeborg Kommune kan imødekomme de ansøgte projekter fra Them Vandværk A.m.b.a., vurderes den samlede tilladte indvindingsmængde på 750.000 $m^3$/år at være for høj ift. det forventede fremtidige vandbehov i området, men det skal ses i relation til en forventet kommende afvikling af Smedebakken kildepladsen og Tømmerby kildepladsen, hvormed den samlede tilladte indvindingsmængde vil blive 510.000 $m^3$/år.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at en fordobling af indvindingsmængden på Them Vandværk, Tømmerby til 60.000 $m^3$/år er tilstrækkelig og passende.

# Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

## Geologien og området

Them Vandværk, Tømmerby indvinder fra boring, DGU nr. 97.841. Boringen er 57 meter dyb og filtersat i 51-57 m.u.t. Vandspejlet i ro er målt til 39,8 m.u.t. Boringen indvinder fra et sandmagasin (Bastrup Sand, MS4), overlejret af sand til terræn, dog afbrudt af en lerspærre ved 6-8 m.u.t.

Boringen ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), udenfor indvindingsopland til alment vandværk og udenfor 300 meter hygiejnisk zone omkring en almen vandforsyning.

## Nærliggende indvindingsanlæg

Alment vandværk

Den nærmeste boring til alment vandværk er Ansøvej kildepladsen, som ligger ca. 2,5 km vest for Tømmerby kildepladsen. Ifølge påvirkningsberegninger vil en fordobling af indvindingstilladelsen fra boringen ikke påvirke indvindingen ved Ansøvej kildepladsen.

Øvrige anlæg

Indenfor 500 meter af boringen findes der 2 øvrige indvindingsboringer.

*Tabel 2: Oversigt over påvirkning af øvrige boringer i området.*

| Boring | Afstand til 97.841 | Anvendelse | Filtersat (m.u.t.) | Vandspejl (m.u.t.) | Sænkning (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.694 | 17 meter syd for | Tidligere Tømmerby Vandværksboring (ikke i brug) | 50-56 | 40,7 | 12 |
| 97.113 | 360 meter sydøst for | Ukendt (formegentlig ikke i brug) | 45-47 | 41 | 2,3 |

Den tidligere vandværksboring, DGU nr. 97.694, er ikke i brug længere. Såfremt den en dag ønskes at tages i brug af Them Vandværk A.m.b.a., vurderes en sænkning på 12 cm ikke at være en væsentlig påvirkning af boringen.

Den ukendte boring, DGU nr. 97.113, er beliggende på Engetvedvej 3, 8653 Them. Ejendommen er tilsluttet Them Vandværk, og boringen forventes derfor ikke at være i brug. En sænkning på 2,3 cm vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af boringen.

## Magasinets bæredygtighed

Ifølge genbesøg af Vandområdeplan 2021-2027 er den ansøgte boringsplacering beliggende indenfor de terrænnære grundvandsforekomster nr. DK105_dkmj_1017_ps og DK105_dkmj_1080_ks.

Begge grundvandsforekomster er målsat til god kvantitativ og god kemisk tilstand. Begge grundvandsforekomster har god kvantitativ og god kemisk tilstand. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil forringe tilstanden af grundvandsforekomsterne.

Ifølge Vandområdeplan 2021-2027 er den ansøgte boringsplacering beliggende indenfor den regionale grundvandsforekomst nr. DK105_dkmj_1035_ps.

Grundvandsforekomsten er målsat til god kvantitativ og god kemisk tilstand. Grundvandsforekomsten har god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Den ringe kemiske tilstand skyldes chlorerede opløsningsmidler. Den regionale grundvandsforekomst er meget stor i udbredelse. Boringen i nærværende tilladelse vil få udlagt en 25 meters beskyttelseszone omkring sig, som skal friholdes for nitrat og pesticider. Ifølge påvirkningsberegninger forventes en sænkning af vandspejlet i umiddelbar nærhed af boringen på op til 12 cm som følge af vandindvinding på 60.000 $m^3$ pr. år. En sænkning i vandspejlet vurderes ikke at øge mængden af chlorerede opløsningsmængder i grundvandsmagasinet, da disse ikke påvirkes af vandspejlsændringer. Det vurderes i stedet at være arealanvendelsen i sig selv, som er årsag til påvirkningen af chlorerede opløsningsmidler i den regionale grundvandsforekomst. Det vurderes på den baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil forringe grundvandsforekomstens tilstand eller forhindre målopfyldelse.

## Vurdering i forhold til natur og vandløb

Natur- og vandløbspåvirkninger er vurderet ift. det fremsendte ansøgningsmateriale samt en konsekvensberegning i screeningsværktøjet, BEST.

Konsekvensberegningerne i screeningsværktøjet, BEST forholder sig til, hvordan nærværende indvinding påvirker omkringliggende beskyttet natur (§ 3 og Natura 2000) og beskyttede og målsatte vandløb. I disse beregninger er inddraget de akkumulerede effekter af nærværende indvinding og alle øvrige vandindvindinger, der påvirker disse naturområder og vandløb. For at validere resultaterne fra BEST er der foretaget en vurdering i forhold til geologien og magasinsammenhænge ud fra Silkeborg Kommunes

hydrostratigrafiske model, Jupiter-databasen, potentialekort over forskellige magasiner, topografiske kort, jordbundskort og andre GIS-kort.

BEST-screeningen er indstillet til kun at medtage de boringer, hvis påvirkning udgør mere end 1 % af den samlede påvirkning. Desuden medtages kun våde naturtyper, hvor akkumuleret sænkning er større end 0,05 meter eller, hvor akkumuleret sænkning fra stamelementer er større end 0,05 meter.

**Natur**

§3 beskyttede naturområder

Påvirkningsberegninger viser, at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af § 3 beskyttede naturområder. Derfor vurderes det, at nærværende tilladelse ikke væsentligt påvirker nogen § 3 beskyttede naturområder.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område, N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå, ligger ca. 1,6 km sydøst for boring, DGU nr. 97.841. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er oplistet i nedenstående tabel.

*Tabel 3 – Udpegningsgrundlag.*

| Kode | Udpegningsgrundlag | Forventes udtaget |
|---|---|---|
| 1082 | Lys skivevandkalv | |
| 1096 | Bæklampret | |
| 1166 | Stor Vandsalamander | |
| 1318 | Damflagermus | |
| 1355 | Odder | |
| 6216 | Blank seglmos | |
| 3110 | Lobeliesø | |
| 3130 | Søbred med småurter | |
| 3140 | Kransnålalge-sø | |
| 3150 | Næringsrig sø | |
| 3160 | Brunvandet sø | |
| 3260 | Vandløb | |
| 3270 | Å-mudderbanke | X |
| 4010 | Våd hede | |
| 4030 | Tør hede | |
| 5130 | Enekrat | |
| 6230 | Surt overdrev* | |
| 6410 | Tidvis våd eng | |
| 7110 | Højmose* | |
| 7120 | Nedbrudt højmose | |
| 7140 | Hængesæk | |
| 7210 | Avneknippemose* | |

| | | |
|---|---|---|
| 7220 | Kildevæld* | |
| 7230 | Rigkær | |
| 9120 | Bøg på mor med kristtorn | |
| 9130 | Bøg på muld | X |
| 9160 | Ege-blandskov | |
| 9190 | Stilkege-krat | |
| 91D0 | Skovbevokset tørvemose* | |
| 91E0 | Elle- og askeskov* | |

Påvirkningsberegninger viser, at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af naturområderne i Natura 2000-området. Derfor vurderes området samt arterne i området ikke at påvirkes væsentligt af nærværende indvindingstilladelse

Bilag IV-arter
Da der ikke er nogen beskyttede naturområder, som bliver væsentligt påvirket som følge af nærværende tilladelse, vurderes der ikke at være nogle Bilag IV-arter, som bliver væsentligt påvirket. Ej heller eventuelle levesteder eller yngle- og rasteområder.

Rødlistede arter
Da der ikke er nogen beskyttede naturområder, som bliver væsentligt påvirket som følge af nærværende tilladelse, vurderes der ikke at være nogle rødlistede arter, som bliver væsentligt påvirket.

**Vandløb**
Den gældende Vandområdeplan for Jylland og Fyn 2021-2027 indeholder modsat tidligere gældende vandplan ikke vejledende værdier for MMVF eller andre vandføringsparametre for påvirkningen på vandløb. Derimod er der krav om, at en indvinding, ikke i sig selv eller akkumuleret (i sammenhæng med andre påvirkninger) medfører forringelser for eller manglende opfyldelse af mål for kemisk eller økologisk tilstand bestemt ved vandløbs smådyr (DVFI), fisk og planter.

Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke en god sammenhæng mellem vandføringsparametre og de økologiske parametre på et detaljeringsniveau, der er anvendeligt i sagsbehandlingen. Det er Silkeborg Kommunes vurdering, at påvirkningen af MMVF er en rimelig vejledende indikator for påvirkning af den økologiske tilstand i mindre vandløb som følge af vandindvinding. Derfor bliver der for nuværende taget udgangspunkt i de vejledende kriterier for påvirkningen af medianminimumsvandføringen fra Vandplan 1 ved vurdering af en given indvindings påvirkning af vandløb samt vandløbets økologiske tilstand.

Påvirkningsberegninger viser, at der ikke er nogen vandløbsoplande, som får en kritisk påvirket vandføring som følge af projektet, hverken i sig selv eller akkumuleret. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at nærværende tilladelse ikke påvirker nogen målsatte vandløb

væsentligt eller forringer tilstanden af målsatte vandløb eller forhindrer målopfyldelse heraf.

### Forureningskilder
Der er ikke registreret V1 eller V2 kortlagte forureningsgrunde inden for 500 meter af ansøgte boringsplacering.

Der vurderes ikke at være nogen nedsivningsanlæg inden for 300 meter af den ansøgte boringsplacering.

Samlet vurderes der ikke at være forureningskilder, som kan udgøre en risiko for indvindingsboringen.

## Planforhold
Tilladelsen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes Vandforsyningsplan 2022-2032.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommuneplan 2020-2032.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Råstofplan 2020.
Tilladelsen er i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027.

## Miljøvurdering
Silkeborg kommune har behandlet denne ansøgning om etablering af en ny boring og foreløbige vandindvindingstilladelse som samtidig ansøgning efter § 19 i Miljøvurderingsloven (VVM), idet etablering af boringer og vandindvinding er medtaget på bilag 2, pkt. 2diii og 10m. Der er udført en screening af boringens og indvindingens mulige påvirkning af omgivelserne.

På baggrund af screeningen er der af Silkeborg Kommune truffet afgørelse om, at boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til vandindvinding ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og tilladelse. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er truffet efter § 21, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

## Høring
Udkast til tilladelsen har været i høring til og med den 9. oktober 2026.
Der er ikke indkommet bemærkninger til tilladelsen.

## Offentliggørelse
Tilladelsen offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2026.

# Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt dvs. **den 4. november 2026.**

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på hjemmesiden, som du plejer med MitID, og skriver derefter "Miljø- og Fødevareklagenævnet" i søgefeltet. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Fremsend anmodningen til Silkeborg Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Til orientering skal det oplyses, at uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolene måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Charlotte Hvid Gregersen
Geolog

Charlotte Drammelsbæk Rohde
Miljøingeniør

**Bilag**


- Bilag 1 – Kortbilag, oversigt over boringsplacering
- Bilag 2 – Kortbilag, oversigt over nærmeste almene vandværk

**Kopi med bilag er sendt til:**

- Them Vandværk A.m.b.a., formand@themvand.dk

- Driftsleder for Vand-Værket ApS, René Birk, rene@vand-vaerket.dk
- Rådgiver, Mette Ryom Nielsen, Rambøll, mrn@ramboll.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnsilkeborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforening, oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk

# Bilag 1 – Kortbilag, oversigt over boringsplacering

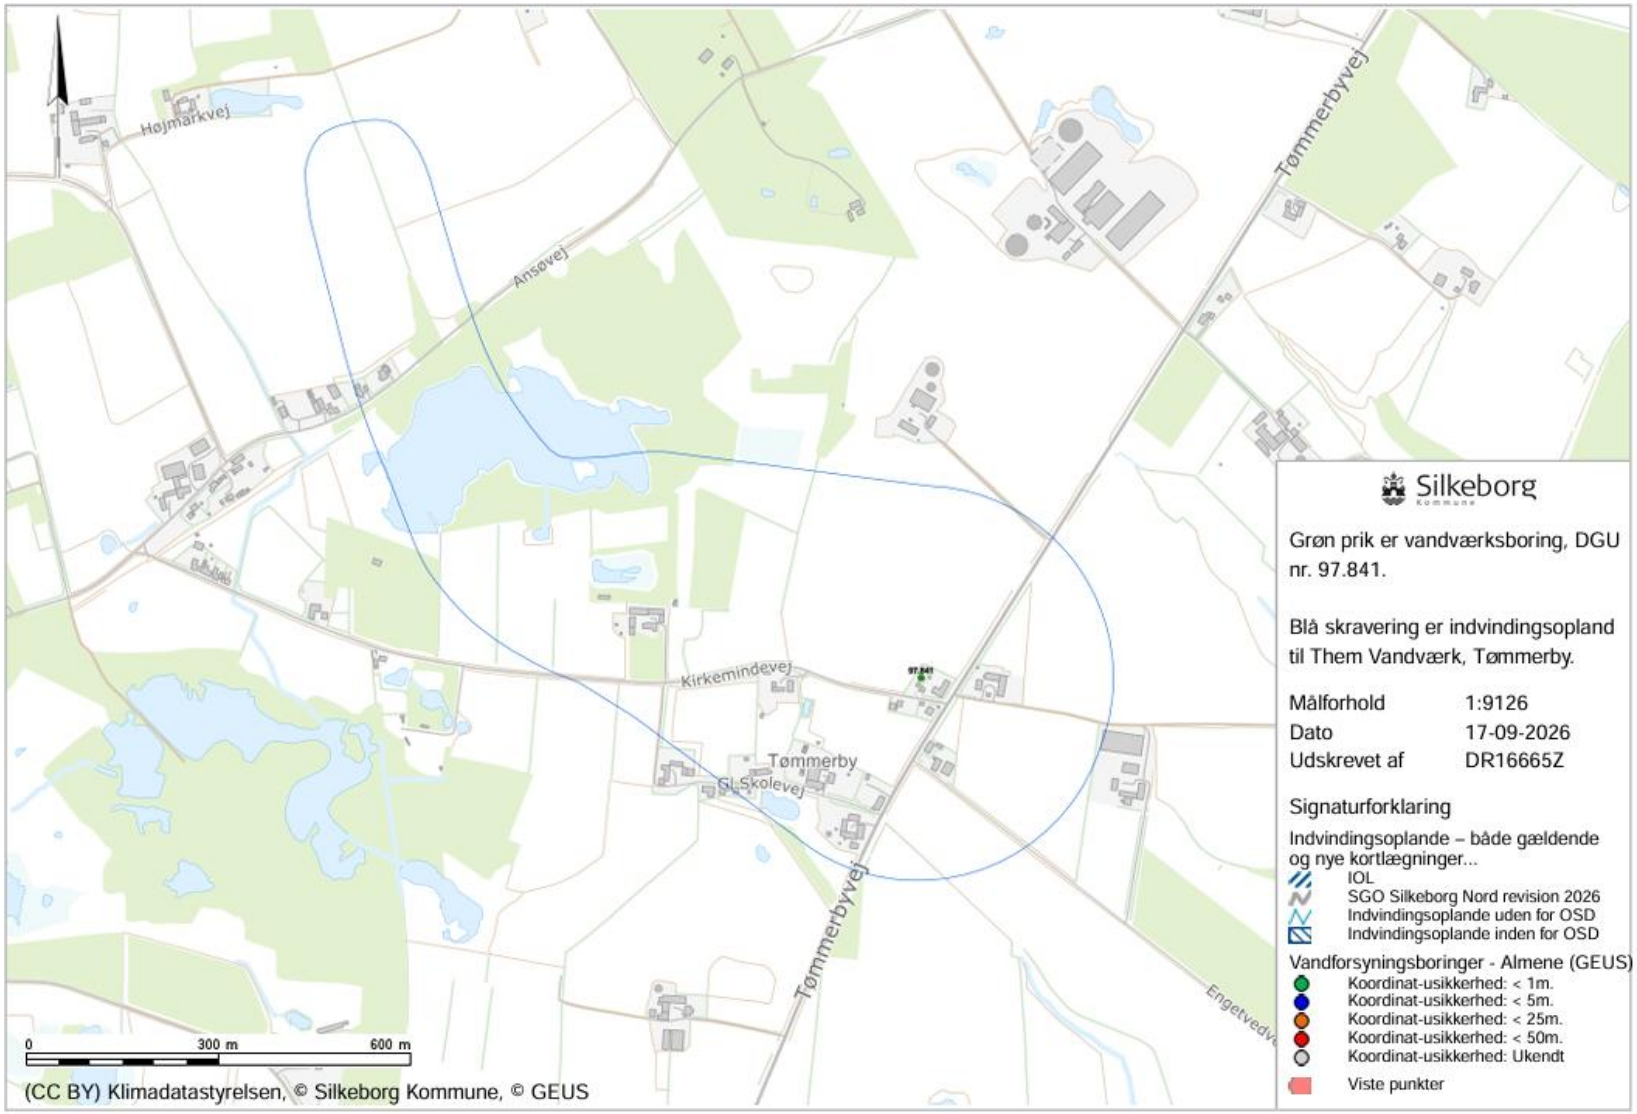

## Bilag 2 – Kortbilag, oversigt over nærmeste almene vandværk

